


Limitní hladinoznaky maxima a minima pro libovolnou polohu instalace se zesílenou hřídelí vrtulky

**Signální kontakt** 2 A / 250 V AC, bezpotenciálový  
**Třída krytí** IP 66 dle DIN EN 60529  
**Údržba** bezobslužné, bezúdržbové


**Kompaktní těleso**  
**A1 nebo A2**

objednací kód  
**DF23A1CnG2AM2V**

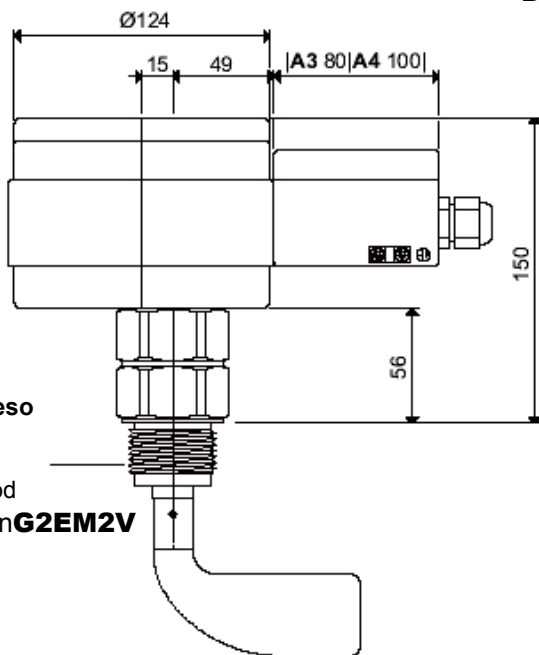

**Válcové těleso**  
**A3 nebo A4**

objednací kód  
**DF23AnCnG2EM2V**

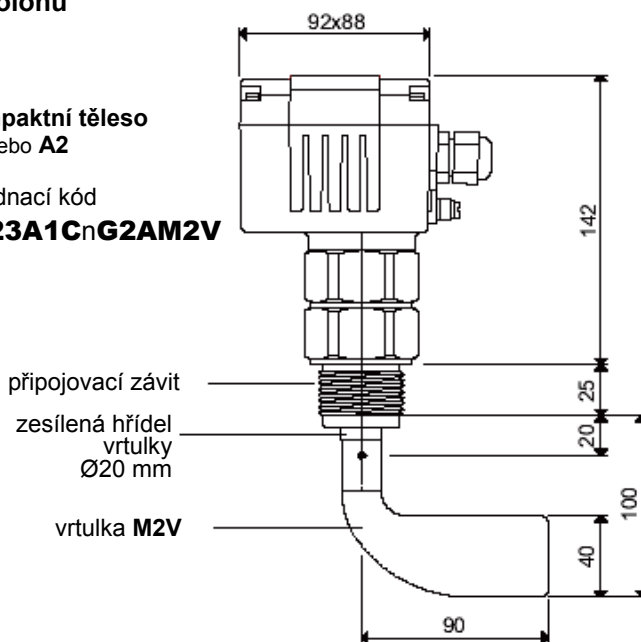

připojovací závit  
 zesílená hřídel vrtulky  
 Ø20 mm  
 vrtulka M2V

Další technické údaje  
 naleznete v příručce  
 přístroje DF-GI-..

